



Утвержден

ПАС 773.05.000 ЭТ-ЛУ

ЭКРАН ДЕКОРАТИВНЫЙ ДЛЯ СТОЙКИ

ЭДС-5

Этикетка

ПАС 773.05.000 ЭТ

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Экран декоративный для стойки ЭДС-5 (далее – экран) предназначен для декоративного укрытия модулей газового пожаротушения (МПГ), установленных в стойке монтажной СМПм-5 или закрепленных к стене с применением хомутов или стеновых креплений СКМм.

Наименование изделия – Экран декоративный для стойки ЭДС-5-_____

Обозначение изделия – ПАС 773.05.000-

Заводской номер: _____

Количество в поставке, шт. — _____

Дата выпуска (изготовления):

1.2 Структура обозначения экрана при заказе и в другой документации:

Экран декоративный для стойки ЭДС-5-XXX

1 2 3

где 1 – сокращенное наименование экрана;

2 – количество МПГ;

3 – вместимость МПГ, с баллонами по БК-6601-400 ТУ, ТУ 1410-007-29416612-2005 и ГОСТ 949-73. Для МПГ с баллонами по ГОСТ 949-73 дополнительно добавляется буква "У".

1.3 Цвет экрана – белый.

1.4 Верхняя часть экрана выполнена из прозрачного материала, позволяющего производить контроль показаний манометров.

1.5 Габаритные размеры экранов представлены в таблице 1.

Таблица 1

Обозначение	Код	Габаритные размеры (ВхШхГ), мм
ПАС 773.05.000	ЭДС-5-100	1780х2342х435
-01	ЭДС-5-80	1505х2342х435
-02	ЭДС-5-60	1235х2342х435
-03	ЭДС-5-50	1095х2342х435
-04	ЭДС-5-35	890х23442х435
-05	ЭДС-5-50У	1940х2342х435
-06	ЭДС-5-40У	1645х2342х435

2 Указания по монтажу

2.1 Монтаж экрана следует проводить в соответствии с рисунками 1 и 2 в следующей последовательности:

- а) с фасадов снять верхние заглушки;
- б) боковину вставить в паз фасада большого, затем соединить со сдвоенным фасадом, через стойку;
- в) боковину вставить в паз фасада, затем соединить с фасадом средним и фасадом сдвоенным;
- г) фасад сдвоенный соединить с перегородкой;
- д) фасад сдвоенный соединить с перегородкой; элементы экрана зафиксировать с помощью болтом (рисунок 2);
- е) на верхние части фасадов установить снятые ранее заглушки;
- ж) собранный экран после установки МПГ закрепить кронштейнами к стоякам стойки СМПм-5 или к стене.

Примечание – Элементы крепления экрана к стойке СМПм-5 или к стене в комплект поставки не входят.

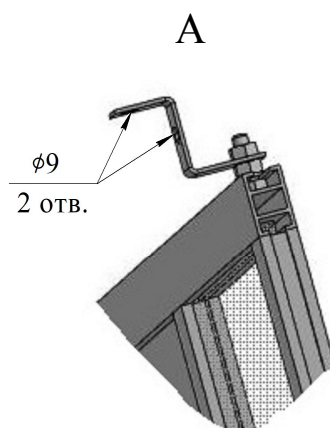
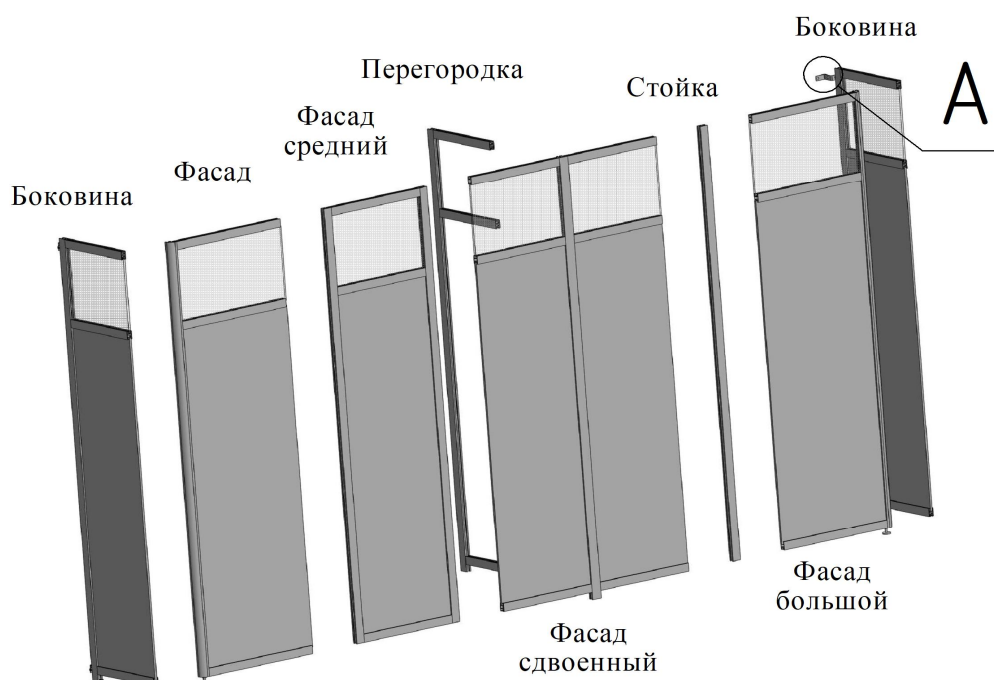


Рисунок 1

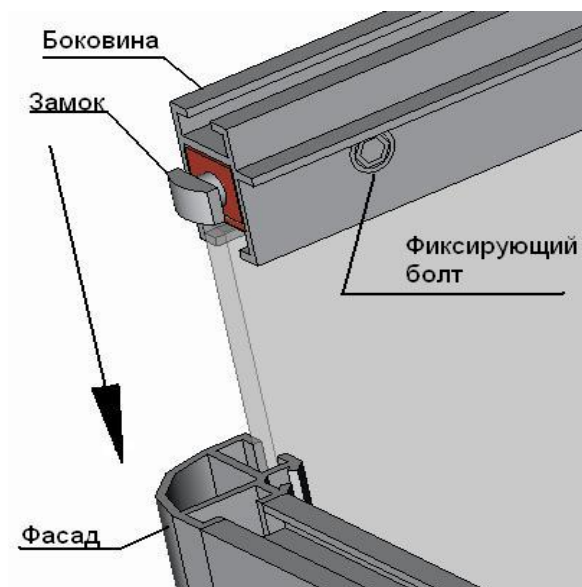


Рисунок 2

3 Комплектность

3.1 Комплектность изделия представлена в таблице 2.

Таблица 2

Экран	Количество, шт.								
	Боковина	Перегородка	Стойка *	Фасад	Фасад сдвоенный	Фасад средний	Фасад большой	Ключ шестигранный (S=4)	Этикетка
ЭДС-5-100	2	1	1	1	1	1	1	1	1
ЭДС-5-80									
ЭДС-5-60									
ЭДС-5-50									
ЭДС-5-35									
ЭДС-5-50У									
ЭДС-5-40У									
* При поставке стойки могут быть установлены на фасадах									

4 Свидетельство о приемке

4.1 Изделие(я) изготовлено(ы) в соответствии с действующей технической документацией и признано(ы) годным(и) для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП _____
личная подпись

_____ расшифровка подписи

_____ год, месяц, число