



ООО "НПО ПАС"

Утвержден

ПАС 715.00.000 ЭТ-ЛУ

**КЛАПАН ОБРАТНЫЙ КОЛЛЕКТОРА
КО-24-150**

**Этикетка
ПАС 715.00.000 ЭТ**

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Клапан обратный коллектора КО-24-150 предназначен для установки на коллектор выпускной системы газового пожаротушения и пропуска газового огнетушащего вещества (ГОТВ) в одном направлении.

Обозначение – Клапан обратный коллектора КО-24-150 ПАС 715.00.000.

Количество в поставке, шт. – _____

Дата выпуска (изготовления): _____

1.2 Основные технические данные:

- диаметр условного прохода (Ду) – 24;
- рабочее давление, МПа – 15,0;
- пробное давление, МПа – 22,5;
- материал корпуса – сталь 12Х18Н10Т / сталь 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014;
- вид, габаритные и присоединительные размеры представлены на рисунке 1.

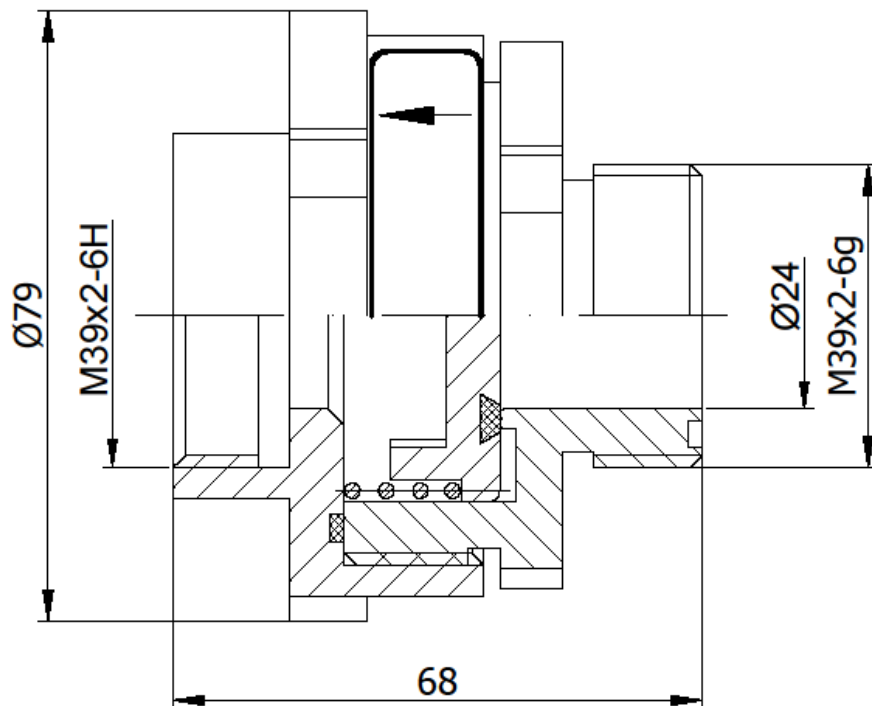


Рисунок 1 – Общий вид клапана обратного коллектора КО-24-150

2 Комплектность:

- клапан обратный коллектора КО-24-150– 1 шт.;
- кольцо уплотнительное 030-034-25-2-2 (ГОСТ 9833-73) – 1 шт.;
- комплект упаковки;
- этикетка (одна на партию).

3 Свидетельство о приемке

3.1 Изделие(я) изготовлено(ы) в соответствии с действующей технической документацией и признано(ы) годным(и) для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП _____
личная подпись

год, месяц, число

Купчин Н.А.
расшифровка подписи

Руководитель
предприятия

ПАС 715.00.000
обозначение документа,
по которому производится поставка

МП _____
личная подпись

год, месяц, число

Королькова О.А.
расшифровка подписи

Представитель 231 ВП МО РФ

МП _____
личная подпись

год, месяц, число

расшифровка подписи