

НПО "Пожарная автоматика сервис"



ХОМУТ ЖЕСТКИЙ ХЖ-229

ЭТИКЕТКА
ПАСШ 060.01.000 ЭТ

1. Назначение

Хомут предназначен для жесткого крепления модулей газового пожаротушения (МПГ) с баллонами объемом 20 л ТУ1410-07-29416612-2005, заправленных ГОТВ, не требующих постоянного контроля массы.

Хомут применяется для крепления МПГ в составе Стойки монтажной однорядной и при индивидуальной поставке.

Монтаж хомутов производить согласно руководства по эксплуатации МПГ.

2. Комплектность:


- хомут (поставляется в разобранном виде) в составе:
- опора (в сборе)-поз.1 -1 шт
- хомут (согнуть при монтаже)-поз.8 -1 шт
- прокладки резиновые-поз 5,6 -2 шт
- комплекта крепежа:
 - винт М8х70-поз.4 -1 шт
 - оси -поз.2,7 -2 шт
 - гайка-поз.3 -1 шт
 - шайба 8 ГОСТ 11371-78-поз.9 -1 шт
 - шайба 14 ГОСТ 11371-78-поз.10 -1 шт
 - шплинт 2х20 ГОСТ 397-79-поз.11 -1 шт
- комплект упаковки;
- этикетка.

3. Обозначение хомута при заказе

Хомут ХЖ-229

Хомут жесткий — Диаметр баллона МПГ

ХОМУТ ЖЕСТКИЙ Общий вид

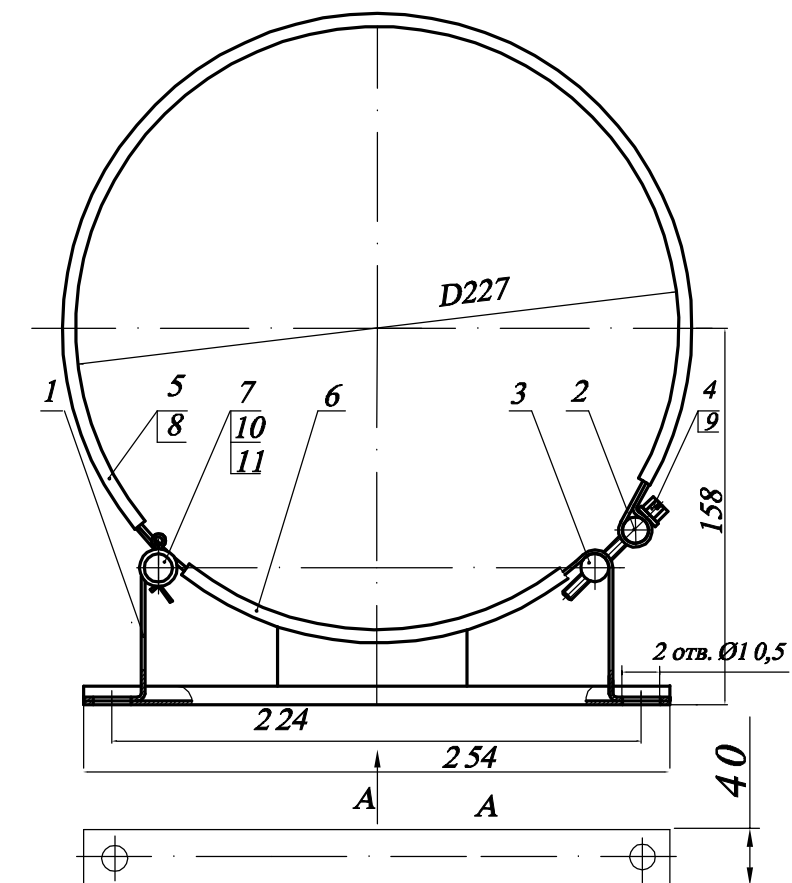

4. Свидетельство о приемке

Хомут изготовлен в соответствии с действующей технической документацией и признан годным к эксплуатации.

МП _____
личная подпись

год, месяц, число

Начальник ОТК
Купчин Н.А.
расшифровка подписи