

ООО "НПО ПАС"



Утвержден

ПАС 459.00.000 ЭТ-ЛУ

ХОМУТ ЖЕСТКИЙ ХЖ

Этикетка

ПАС 459.00.000 ЭТ

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Хомут жесткий ХЖ (далее – хомут) предназначен для жесткого крепления модулей газового пожаротушения (МПГ), заправленных ГОТВ и не требующих постоянного контроля массы.

Наименование изделия: Хомут жесткий ХЖ-_____.

Обозначение изделия: ПАС 459.00.000-_____.
вар. исп.

Количество в поставке, шт.: _____.

Дата выпуска (изготовления): _____.

1.2 Основные технические характеристики хомутов представлены в таблице 1.

Таблица 1


Обозначение	Условное наименование	D, мм	H, мм	H1, мм	L, мм	L1, мм	Масса, кг, не более	Используется с баллонами
ПАС 459.00.000	ХЖ-316	316	203	369	310	280	1,30	БК-35, 50, 60, 80, 100 БП-40, 50, 60, 80, 100
-01	ХЖ-400	400	247	455	380	350	1,40	БИ-80, 100, 130, 160
-02	ХЖ-466	466	286	527	380	350	1,45	БК-150, 200
-03	ХЖ-316Н	316	203	369	310	280	1,30	
-04	ХЖ-316В	316	203	369	310	280	1,30	
-05	ХЖ-357	357	220	407	330	300	1,35	БПГ-А-120, 140

1.3 Сейсмостойкость по шкале MSK-64 – 9 баллов.

1.4 Хомут не содержит цветных металлов и драгоценных материалов.

1.5 Общий вид, габаритные и присоединительные размеры изделия представлены на рисунке 1.

1.6 Для крепления МПГ высотой до 1,0 м достаточно одного хомута, выше – по два хомута на МПГ.

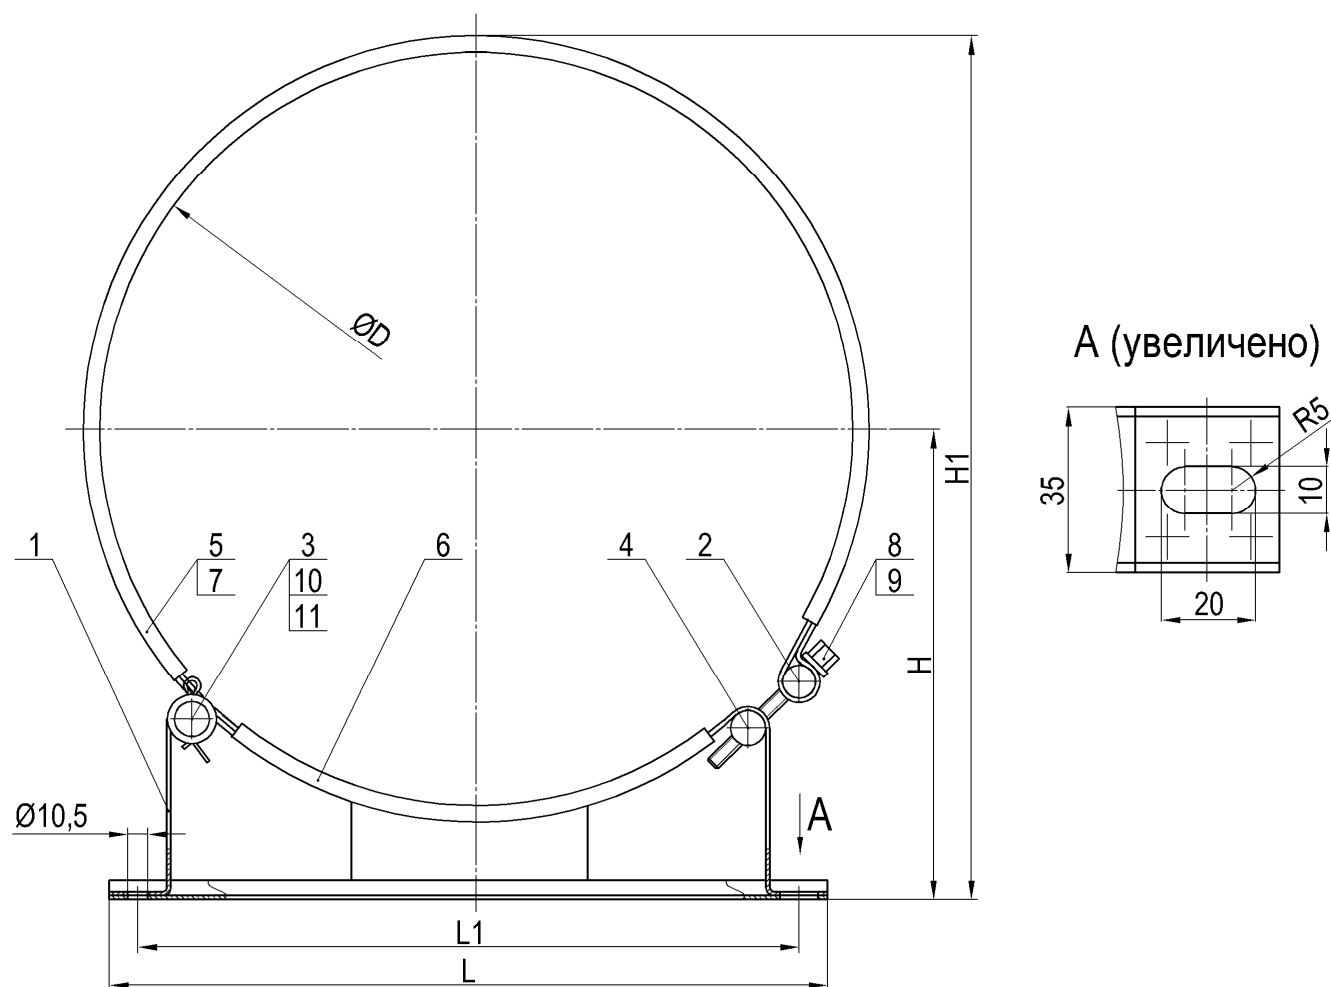

- 1 – опора;
- 2 – ось;
- 3 – ось;
- 4 – гайка;
- 5 – прокладка;
- 6 – прокладка;
- 7 – хомут (сгибается при монтаже);
- 8 – болт М8-6gx70.016;
- 9 – шайба 8.01.019;
- 10 – шайба 14.01.019;
- 11 – шплинт 2x20.016.

Рисунок 1 – Общий вид хомута жесткого ХЖ

2 Комплектность

2.1 Хомут поставляется в разобранном виде, и его комплектность представлена в таблице 2.

Таблица 2

Обозначение изделия	Наименование изделия	Кол-во	Заводской(ие) номер(а)	Примечание
ПАС 459.00.000-____	Хомут жесткий ХЖ-____		_____	
	<u>Составные части изделия</u>			
ПАС 459.00.001	Ось	1 шт.	_____	поз.2
ПАС 459.00.002	Гайка	1 шт.	_____	поз.4
ПАС 459.00.005-____	Прокладка	1 шт.	_____	поз.5
ПАС 459.00.005-03	Прокладка	1 шт.	_____	поз.6
ПАС 459.00.007	Ось	1 шт.	_____	поз.3
ПАС 459.00.008-____	Хомут	1 шт.	_____	поз.7
ПАС 459.10.000-____	Опора	1 шт.	_____	поз.1
	Болт М8-6gx70.016 ГОСТ 7798-70	1 шт.	_____	поз.8
	Шайба 8.01.019 ГОСТ 11371-73	1 шт.	_____	поз.9
	Шайба 14.01.019 ГОСТ 11371-73	1 шт.	_____	поз.10
	Шплинт 2x20.016 ГОСТ 397-79	1 шт.	_____	поз.11
ПАС 020.00.510	Комплект шайб	1 шт.	_____	Для исп. "-03"
ПАС 020.00.510-01	Комплект шайб	1 шт.	_____	Для исп. "-04"
	<u>Эксплуатационная документация</u>			
ПАС 459.00.000 ЭТ	Хомут жесткий ХЖ. Этикетка	1 шт.	_____	На партию
Примечание – Если у изделия нет заводских номеров, то в графе "Заводской(ие) номер(а)" делать прочерк				

3 Свидетельство о приемке

3.1 Изделие(я) изготовлено(ы) в соответствии с действующей технической документацией и признано(ы) годным(и) для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

Руководитель
предприятия

ПАС 459.00.000

обозначение документа,
по которому производится поставка

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

Представитель 231 ВП МО РФ

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число