



КОМПЛЕКТ КРОНШТЕЙНОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МПГ

ЭТИКЕТКА ПАС 331.01.000 ЭТ

№ _____
заводской номер

1 Назначение.

Комплект кронштейнов для крепления Модуля пожаротушения газового (МПГ) служит для фиксирования Модуля пожаротушения газового (МПГ к полу на объекте эксплуатации (рис.1)

Кронштейны крепятся к полу с помощью крепежных изделий.

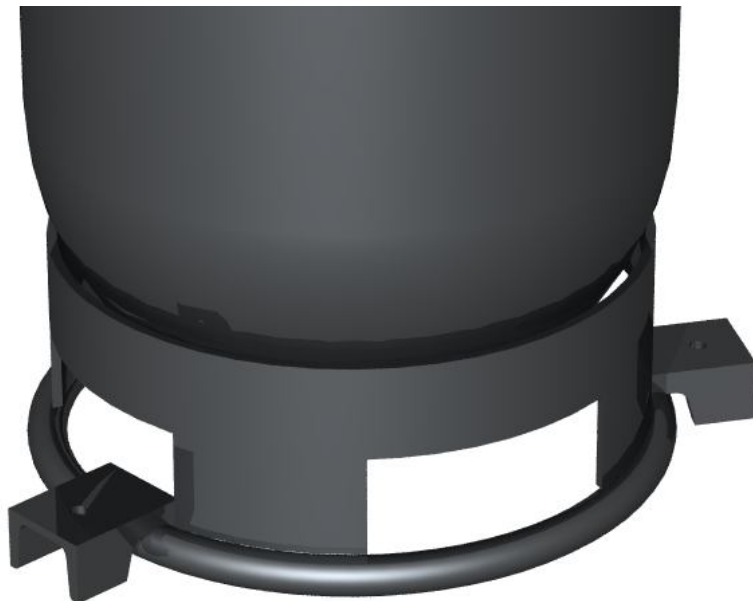


Рисунок 1

2. Комплект поставки.

Кронштейн (ПАС 331.01.001)-3 шт.

Упаковка –1 шт.

3.Монтаж кронштейнов

Разметку отверстий под крепежные изделия (болты, шпильки, анкера и т. п.) выполнить по месту.

Диаметр крепежных отверстий кронштейнов 9 мм.

4. Свидетельство о приемке.

Комплект кронштейнов для крепления МПГ изготовлен в соответствии с действующей конструкторской документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП _____
личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число