



Утвержден
ПАС 1163.00.000 ЭТ-ЛУ

ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Ф

Этикетка

ПАС 1163.00.000 ЭТ

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Фланцевое соединение Ф предназначено для соединения трубопроводов системы пожаротушения.

Наименование изделия: Фланцевое соединение Ф _____.

Обозначение изделия: ПАС 1163.00.000 _____.

Количество в поставке, шт.: _____.

Дата выпуска (изготовления): _____.

1.2 Основные технические данные представлены в таблице 1.

Таблица 1

Обозначение	Код	d, мм	d1, мм	D, мм	L, мм	Pp, МПа	Материал	Кольцо	Масса, кг
ПАС 1163.00.000	Ф-100-150	100	114	194	136	15,0	Сталь 20	110-116-36	9,8
-01	Ф-80-150	80	95	144	128	15,0	Сталь 20	090-096-36	4,3
-02	Ф-70-150	70	80	142	128	15,0	Сталь 20	080-086-36	3,8
-03	Ф-150-60	150	168	240	136	6,0	Сталь 20	165-170-36	13,4
-04	Ф-125-60	126	140	215	136	6,0	Сталь 20	140-145-36	10,7

1.3 Изделие не содержит цветных металлов и драгоценных материалов.

1.4 Общий вид, габаритные и присоединительные размеры изделия представлены на рисунке 1.

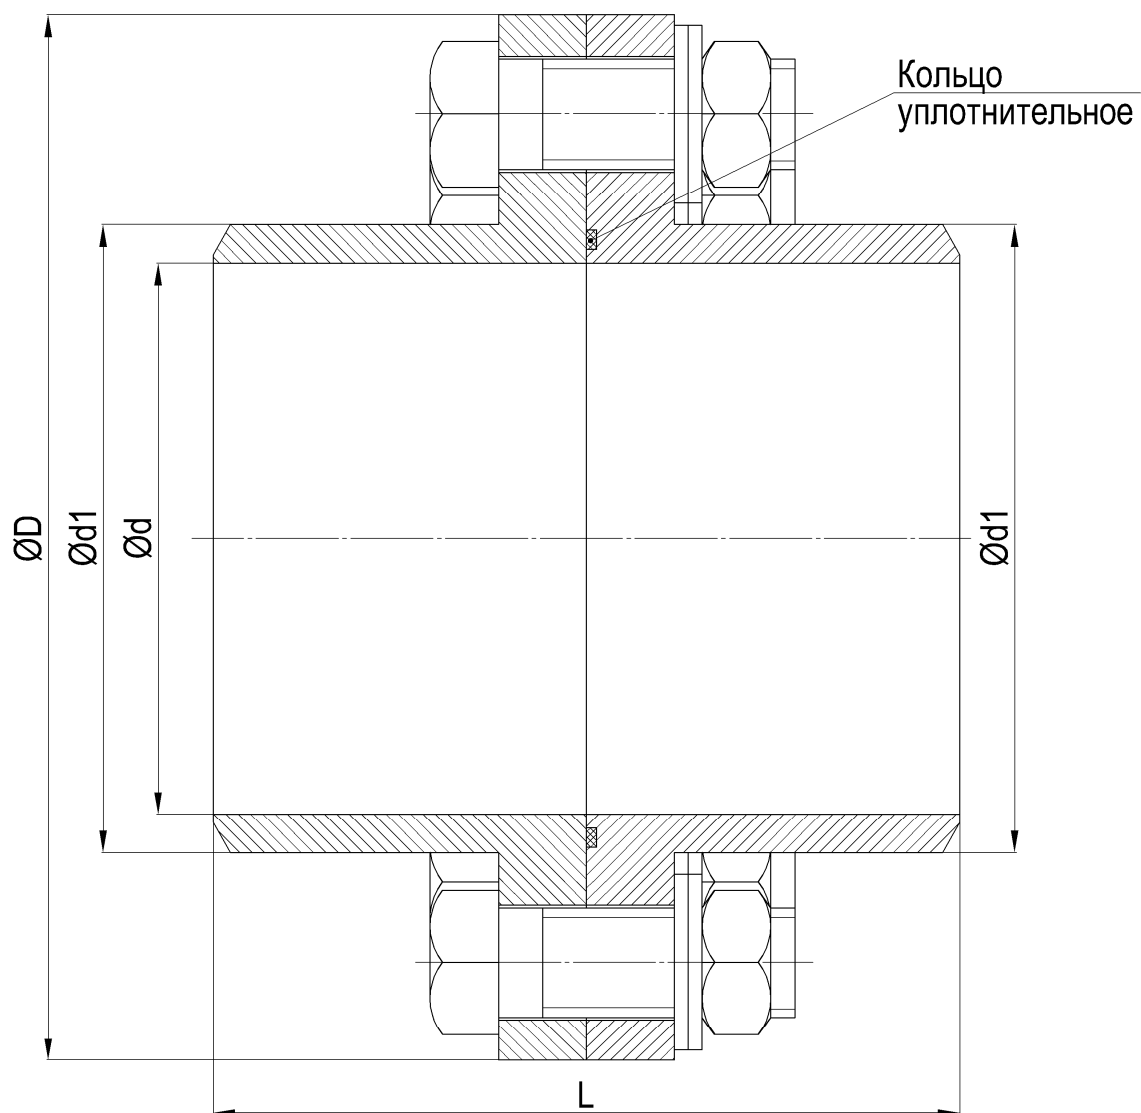


Рисунок 1 – Общий вид фланцевого соединения Ф

2 Свидетельство о приемке

2.1 Изделие(я) изготовлено(ы) в соответствии с действующей технической документацией и признано(ы) годным(и) для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП _____
личная подпись

_____ расшифровка подписи

_____ год, месяц, число