

ООО "НПО ПАС"



Утвержден

ПАС 020.01.012 ЭТ-ЛУ

НАСАДОК

Этикетка

ПАС 020.01.012 ЭТ

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Насадок предназначен для формирования потока газового огнетушащего вещества (ГОТВ) на выходе из распределительной сети, располагаемой в плоскости потолка или пола.

Обозначение – Насадок НГПД-_____ ПАС 020.01.012-_____
исп.

Количество в поставке, шт. _____

Дата выпуска (изготовления): _____

1.2 Основные технические данные:

- рабочее давление, МПа – 15,0;
- пробное давление, МПа – 22,5;
- материал – см. таблицу 1;
- тип внутренней резьбы – _____;
- суммарная площадь отверстий, мм² – _____;
- угол распыла, град – _____;
- радиус распыла ГОТВ при давлении более 0,8 МПа, м – _____;
- коэффициент расхода – от 0,7 до 0,8.


Таблица 1

Материал		Покрытие
Марка	Условное обозначение	
Сталь 20 ГОСТ 1050-2013	НГПД Х.Х-УУ-01	Ц9.хр
Сталь 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014	НГПД Х.Х-УУ-02	–
Латунь ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004	НГПД Х.Х-УУ-04	–
Где Х.Х – типоразмер насадка; УУ – диаметр отверстия		

2 Монтаж

2.1 Насадок установить на приварную резьбовую втулку (втулка для насадка с контргайкой) уплотнив резьбовое соединение лентой ФУМ.

2.2 Затянуть контргайку.

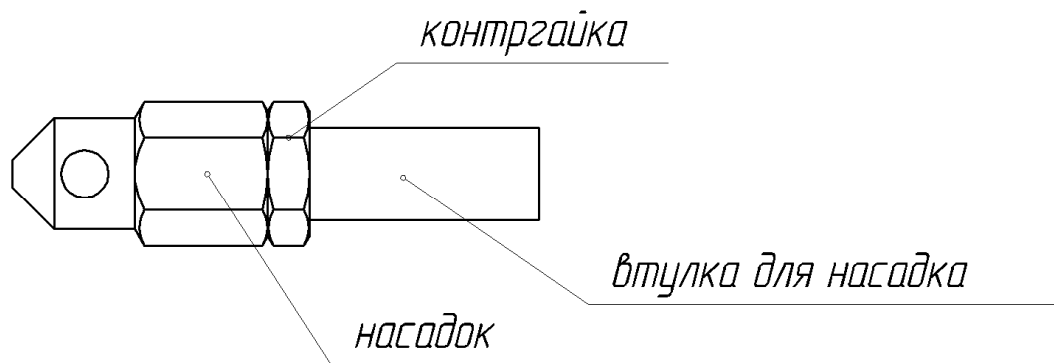

Примечания:

- 1 Втулка для насадка с контргайкой приобретается отдельно.
- 2 Допускается установка насадка на резьбовую часть трубопровода с соответствующей резьбой без втулки с применением ленты ФУМ и контргайки.

3 Свидетельство о приемке

3.1 Изделие(я) изготовлено(ы) в соответствии с действующей технической документацией и признано(ы) годным(и) для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП _____
личная подпись

год, месяц, число

Купчин Н.А.
расшифровка подписи

Руководитель
предприятия

ПАС 020.01.012
обозначение документа,
по которому производится поставка

МП _____
личная подпись

год, месяц, число

Королькова О.А.
расшифровка подписи

Представитель 231 ВП МО РФ

МП _____
личная подпись

год, месяц, число

расшифровка подписи