



НПО "Пожарная автоматика сервис"
Имитатор универсальный ПУО-2
ЭТИКЕТКА

ПАС 941.00.000ЭТ


На партию _____ шт.

1. Назначение

Имитатор универсальный ПУО-2 предназначен для включения в пусковую цепь аппаратуры управления модулями газового пожаротушения и цепь устройства ручного пуска вместо устройства пускового ПУО-2 для проверки функционирования системы. Имитатор имеет плавкие вставки (предохранители) для подтверждения наличия пускового импульса, параметры которого гарантируют срабатывание пускового устройства ПУО-2.


2. Технические характеристики

*Омическое сопротивление имитатора - 6,8 Ом
Обнаружение пускового импульса - факт перегорания вставки плавкой*

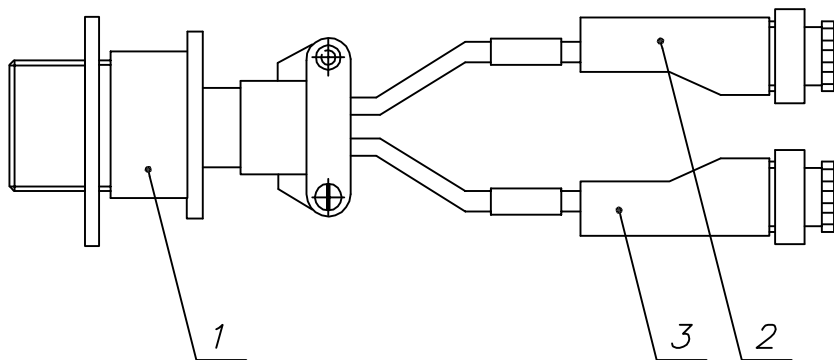

1. Разъем 2РМ14БПН4Ш1В1
2. Имитатор пускового устройства ПУО-2 на основе вставки плавкой ВП1-1 0,5А. Маркировка "Нить 1".
3. Имитатор пускового устройства ПУО-2 на основе вставки плавкой ВП1-1 0,5А. Маркировка "Нить 2".

Схема электрическая

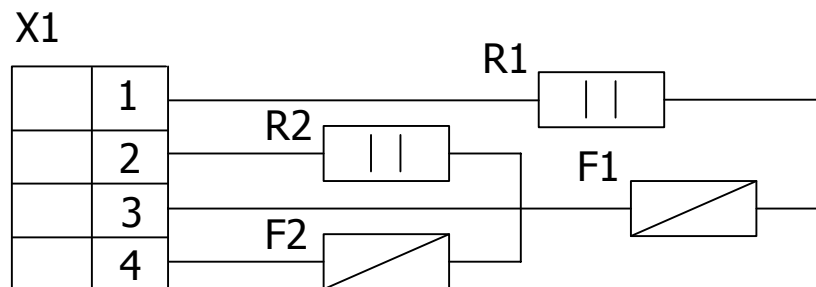

R1 6,8 Ом, F1 ВП1-1 0,5А - нить 1

R2 6,8 Ом, F2 ВП1-1 0,5А - нить 2

3. Свидетельство о приемке

Изделие изготовлено в соответствии с действующей документацией и признано годным к эксплуатации.

ОТК

М.П.

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число