



Утвержден
ПАС 759.00.000 ЭТ-ЛУ

РАМА МОНТАЖНАЯ РМ-1

Этикетка

ПАС 759.00.000 ЭТ

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Рама монтажная РМ-1 (далее – рама) предназначена для закрепления модуля газового пожаротушения (далее – модуль). Крепление модуля к раме выполняется с помощью хомутов жестких типа ХЖ или плавающих ХП в случае применения модуля с устройством весовым. Хомуты в комплект поставки не входят и заказываются отдельно.

Наименование изделия: Рама монтажная РМ-1-____.

Обозначение изделия: ПАС 759.00.000-____.

Количество в поставке, шт.: _____.

Дата выпуска (изготовления): _____.

1.2 Основные технические характеристики рамы представлены в таблице 1.

Таблица 1


Обозначение	Наименование	Кол-во распорок	Используется с модулем вместимостью, л	Масса, кг, не более	Н, мм
ПАС 759.00.000	РМ-1	2	100, 80, 60, 50, 50У*, 40У*, 32У*	18,0	1475
-01	РМ-1-01	1	35, 25У*, 20У*, 20, 16	9,0	580
-02	РМ-1-02	2	160, 140, 120	20,2	1875
* Модули с баллонами по ГОСТ 949-73					

1.3 Рама не содержит драгоценных материалов и цветных металлов.

1.4 Монтаж рамы к полу осуществляется с помощью анкерных болтов, шпилек и других крепежных деталей (в комплект поставки не входят).

1.5 Схема установки модуля в раму представлена на рисунке 1.

PM-1, PM-1-02

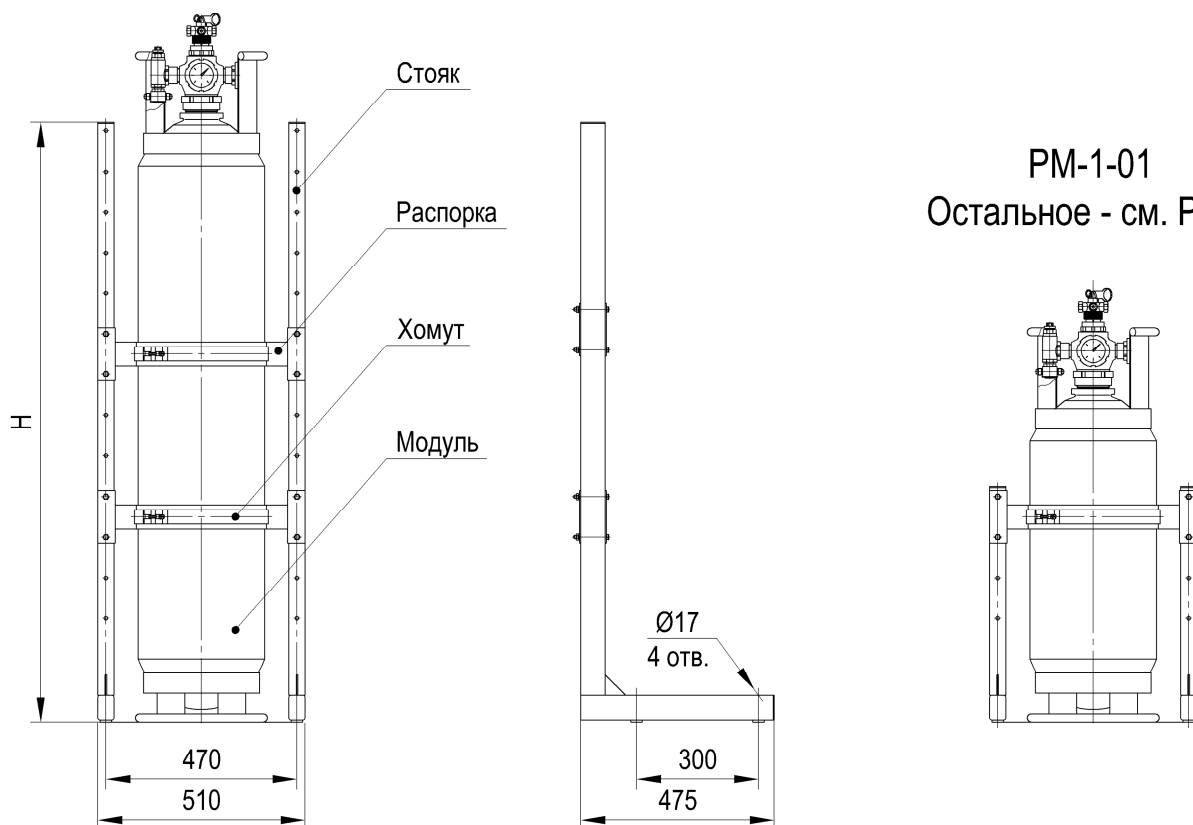

Положение распорок показано условно.

Рисунок 1 – Общий вид рам монтажных

2 Комплектность

2.1 Комплектность изделия представлена в таблице 2.

Таблица 2

Обозначение изделия	Наименование изделия	Кол-во	Заводской(ие) номер(а)	Примечание
ПАС 759.00.000-__	Рама монтажная РМ-1		_____	
	<u>Составные части изделия</u>			
ПАС 759.00.100-__	Стойка	2 шт.	_____	
ПАС 759.00.200-__	Распорка	шт.	_____	
ПАС 759.00.300-__	Комплект крепежных деталей	1 шт.	_____	
	<u>Эксплуатационная документация</u>			
ПАС 759.00.000 ЭТ	Рама монтажная РМ-1. Этикетка	1 шт.	_____	На партию

3 Сроки службы и хранения, гарантии изготовителя

3.1 Назначенный срок службы – 20 лет.

3.2 В местах хранения воздушная среда не должна содержать паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, влияющих на материалы и упаковку изделия.

3.3 Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

3.4 Для проведения гарантийного ремонта потребитель (заказчик) должен самостоятельно доставить изделие предприятию-изготовителю по адресу, указанному на сайте www.npo-pas.com.

3.5 Гарантийные обязательства не распространяются на изделие:

- имеющее механические повреждения;
- не надлежаще и/или неправильно установленное и/или смонтированное;
- подвергшееся модификации или иному несанкционированному изменению потребителем (заказчиком) или третьими лицами без согласования с предприятием-изготовителем;
- подвергшееся недопустимому внешнему воздействию;
- с истекшим гарантийным сроком;
- без настоящей этикетки.

4 Свидетельство о приемке

4.1 Изделие(я) изготовлено(ы) в соответствии с действующей технической документацией и признано(ы) годным(и) для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число