



НПО " Пожарная автоматика сервис "

## МОДУЛЬ ОХРАННЫХ И ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ

ЭТИКЕТКА  
ПАС.425412.009- ЭТ

№ \_\_\_\_\_  
заводской номер

### 1 Назначение.

1.1 Модуль охранных и пожарных извещателей (МОПИ) предназначен для подключения шлейфов пожарных и охранных извещателей с токовым выходом.

МОПИ обеспечивает подключение шлейфов с логическим (цифровым) выходом, в которые могут быть подключены адресно-аналоговые извещатели с последовательным интерфейсом любого типа, либо извещатели с выходом типа «сухой контакт». МОПИ производит постоянный контроль исправности всех подключенных шлейфов. Схема подключения модуля МОПИ представлена на рисунке 1.

### 2 Технические характеристики.

| Наименование                                              | Значение       |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| Количество подключаемых шлейфов с токовым выходом, шт.    | от 1 до 4      |
| Количество подключаемых шлейфов с логическим выходом, шт. | от 1 до 4      |
| Электропитание – постоянный ток: напряжение, В            | 24±4           |
| Максимальный ток в каждом шлейфе в дежурном режиме, мА    | 8              |
| Максимальный потребляемый ток, мА: дежурный режим         | 10             |
| режим пожара                                              | 10             |
| Габаритные размеры, мм                                    | 210 x 100 x 25 |
| Масса, кг                                                 | 0,15           |
| Срок службы, лет                                          | 10, не менее   |

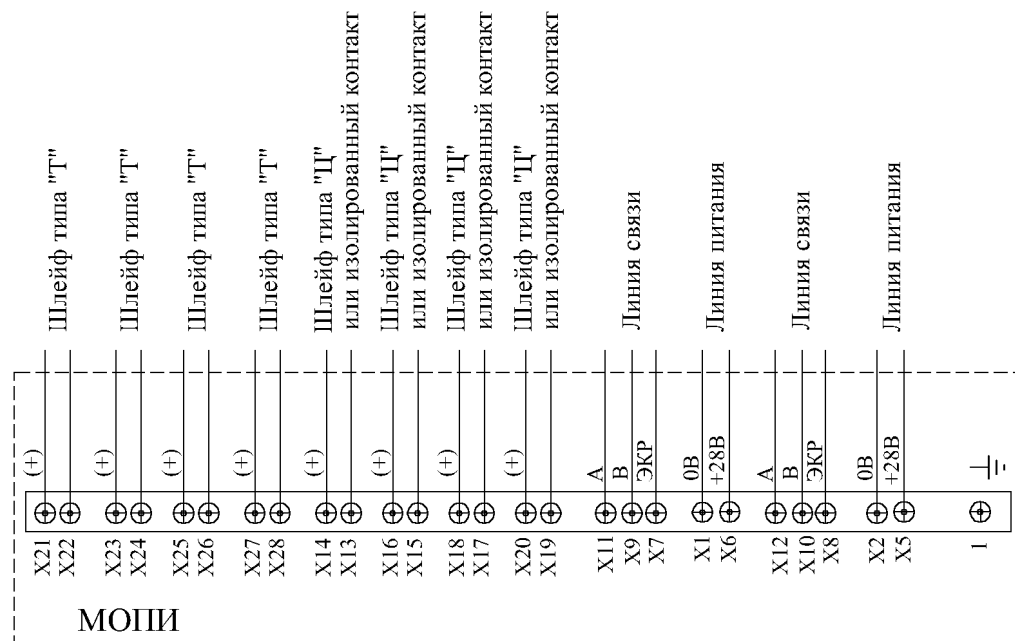


Рисунок 1 – Схема подключения модуля МОПИ

### 3 Свидетельство о приемке.

Модуль МОПИ изготовлен в соответствии с действующей конструкторской документацией, соответствует техническим условиям ТУ4372-010-40168287-06 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП \_\_\_\_\_  
личная подпись

\_\_\_\_\_   
расшифровка подписи

\_\_\_\_\_  
год, месяц, число