



# НПО " Пожарная автоматика сервис "

## МОДУЛЬ ПИТАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ

**ЭТИКЕТКА**  
**ПАС.425412.007- ЭТ**


№ \_\_\_\_\_  
заводской номер

### 1 Назначение.

- 1.1 Модуль питания и управления (МПУ) предназначен для выполнения функций системного или периферийного контроллера. МПУ производит сбор, обработку, накопление информации и передачу ее для отображения на блок клавиатуры и индикации (БКИ) прибора ППКУОП или персональную ЭВМ. МПУ обрабатывает сигналы, полученные от кнопочной станции (КС) или клавиатуры БКИ, и вырабатывает команды управления для подчиненных модулей. Схема подключения МПУ представлена на рисунке 1.

### 2 Технические характеристики.

| Наименование                                            | Значение       |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Количество информации в энергонезависимой памяти, кбайт | 8              |
| Длительность сохранения информации, лет                 | 20             |
| Электропитание – постоянный ток: напряжение, В          | 24±4           |
| Максимальный потребляемый ток, мА: дежурный режим       | 10             |
| режим пожара                                            | 10             |
| Габаритные размеры, мм                                  | 210 x 100 x 25 |
| Масса, кг (не более)                                    | 0,25           |
| Срок службы, лет                                        | 10, не менее   |

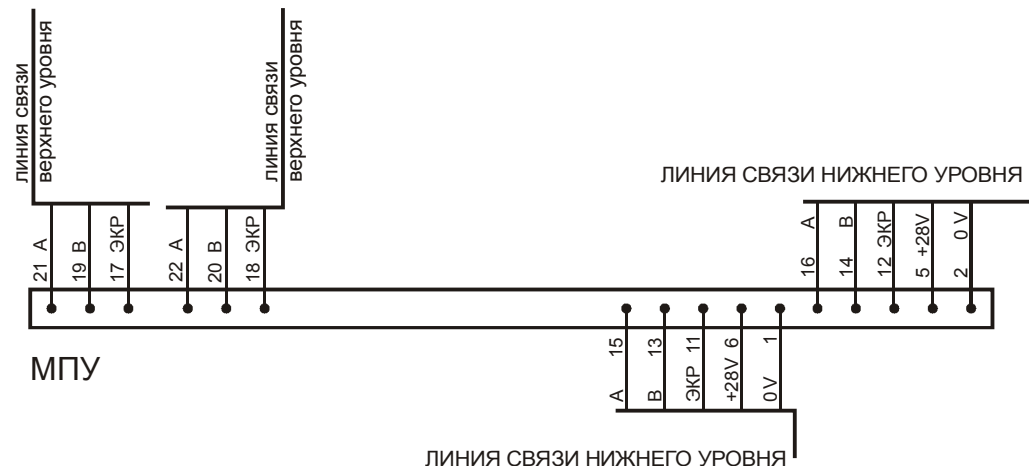

**Рисунок 1 – Схема подключения модуля МПУ**

### 3 Свидетельство о приемке.

Модуль МПУ изготовлен в соответствии с действующей конструкторской документацией, соответствует техническим условиям ТУ4372-010-40168287-06 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП \_\_\_\_\_  
личная подпись

\_\_\_\_\_   
расшифровка подписи

\_\_\_\_\_  
год, месяц, число