



МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ

ЭТИКЕТКА
ПАС.425412.013- ЭТ

№ _____
заводской номер

1 Назначение.

Модуль расширения (МР) предназначен для увеличения числа подключаемых к модулю МИУП исполнительных устройств пожаротушения (пиропатрон (ПП), электроклапан и др.) или сигнализаторов давления (СДГ).

МР производит постоянный контроль исправности всех элементов цепей пуска и контроля.

Схема соединения модуля МИУП с модулями МР представлена на рисунке 1.

Схема соединения модуля МИУП исп.К с модулями МР представлена на рисунке 2.

2 Технические характеристики.

Наименование	Значение
Количество подключаемых исполнительных устройств пожаротушения, шт.	16
Количество подключаемых СДГ, шт.	16
Электропитание – постоянный ток: напряжение, В	-
Максимальный потребляемый ток, мА: дежурный режим	-
режим пожара	-
Габаритные размеры, мм	210 x 100 x 25
Масса, кг (не более)	0,12
Срок службы, лет	10, не менее

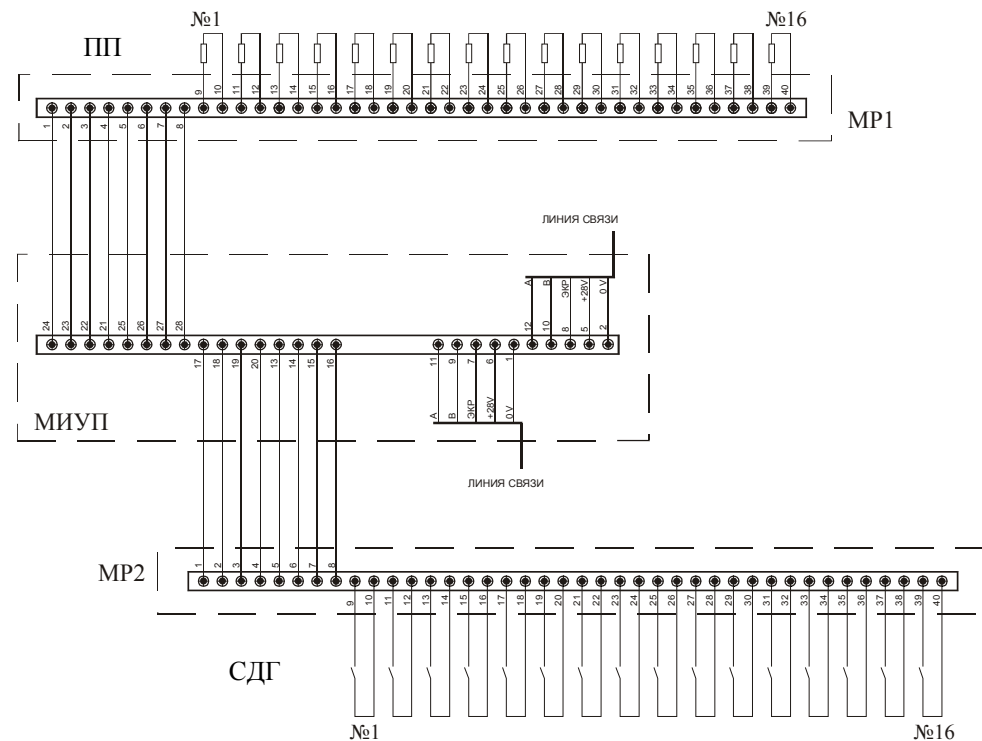


Рисунок 1 – Схема подключения модуля МР к модулю МИУП

